


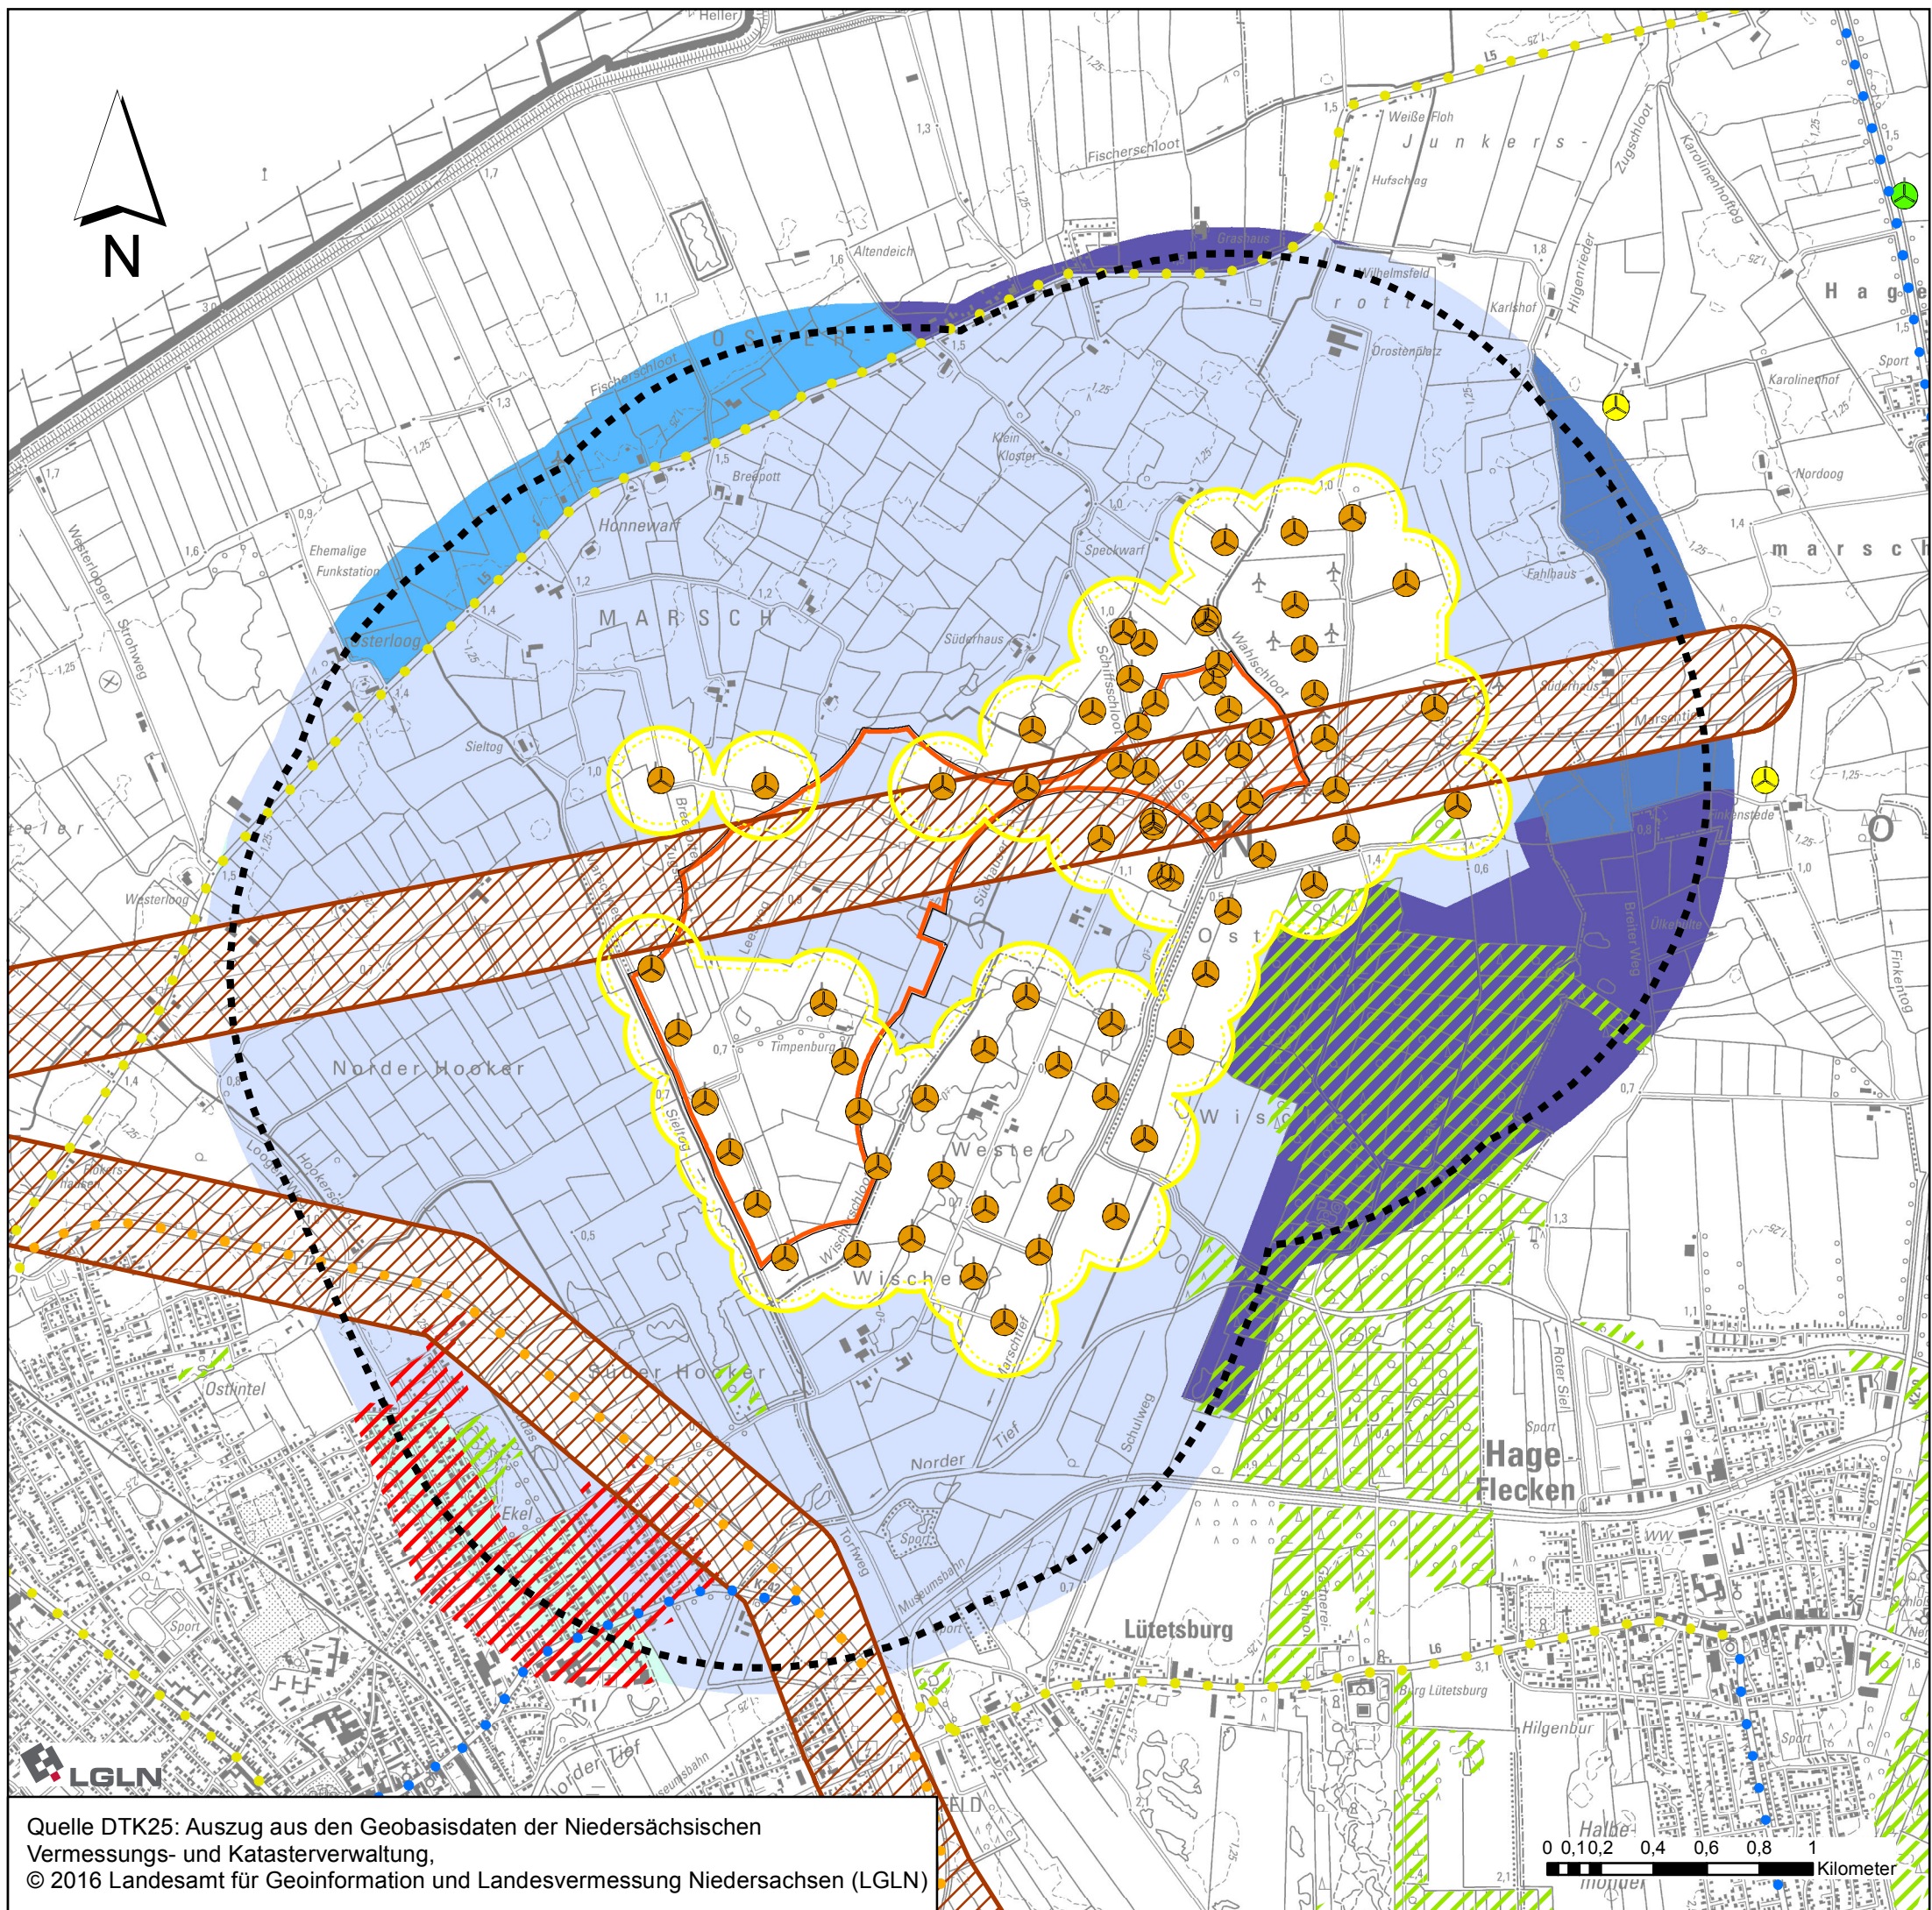

Legende

BEWERTUNG

- Wertstufe sehr hoch
- Wertstufe hoch
- Wertstufe mittel
- Wertstufe gering
- Wertstufe sehr gering

BEEINTRÄCHTIGUNGEN

- erhebliche Vorbelastung durch Hochspannungsleitung (200 m Puffer)
- erhebliche Vorbelastung durch Bestandsanlagen (100 bzw. 200 m Puffer)

SONSTIGE INFORMATIONEN

- Plangebiet
- Wirkraum um Änderungsbereich
- DTK25
- Bestandsanlage (groß)
- Bestandsanlage (klein)
- weitere Bestandsanlage
- Bundesstraße
- Kreisstraße
- Landstraße
- Wald oder Gehölz über 1 ha
- zusammenhängend bebauter Bereich

Stadt Norden

95. Flächennutzungsplanänderung

Landschaftsbildbewertung Ostermarsch

September 2016

1:25.000 (im Original Din A3)

Escherweg 1
26121 Oldenburg
Postfach 3867
26028 Oldenburg

Telefon 0441/67174-0
Telefax 0441/67174-73
E-Mail info@nwp-ol.de
Internet www.nwp-ol.de

NWP Planungsgesellschaft mbH
Gesellschaft für räumliche
Planung und Forschung



Quelle DTK25: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung,
© 2016 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN)